


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIAGU Z RUR PE

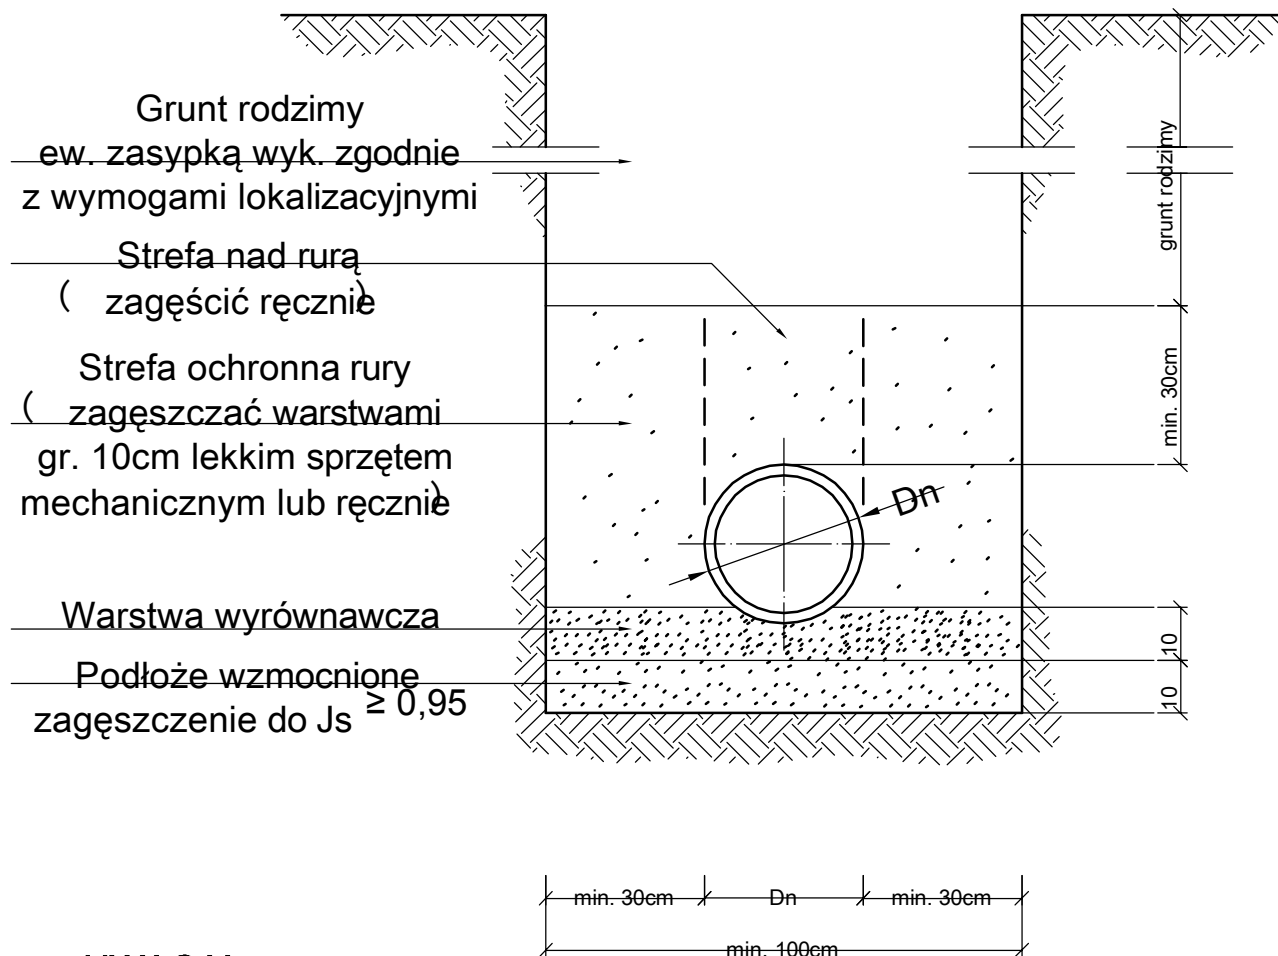

## UWAGA!

*Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych ( gliny, iły ) , piask ó w pylastych i grunt ó w skalistych.*

Biuro projektowe <b>MProjekt</b> mgr inż. Michał Koźluk Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji				08-110 Świdca ul. Wodniaków 6 m. 9 tel. kom. 0 505 874 176 e-mail: michalkozluk@poczta.fm NIP: 496-015-00-77, REG: 140888244			
<b>OBIEKT</b> PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI							
<b>LOKALIZACJA</b> m. Dobro ul. Mickiewicza, m. Antonina, Rąbierz Kolonia, Poręby Nowe, gmina Dobro							
<b>INWESTOR</b> GMINA DOBRE 05-307 DOBRE ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1							
Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis				
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna					
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Koźluk	sanitarna					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna					
<b>NAZWA RYSUNKU</b> PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP							
Branża	Data	Skala	Nr rys.				