

Szafa SZS

Szafa SV3




Zbiornik uśredniający

Zbiornik uśredniający

SV3

Szafa SZS

Budynek techniczny

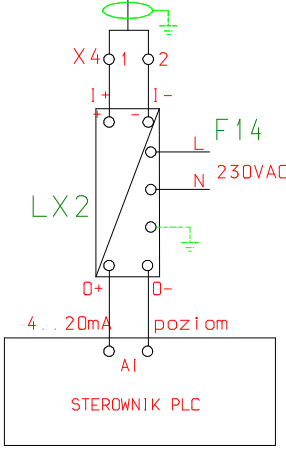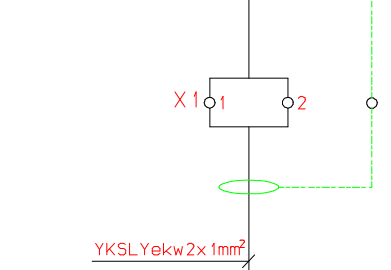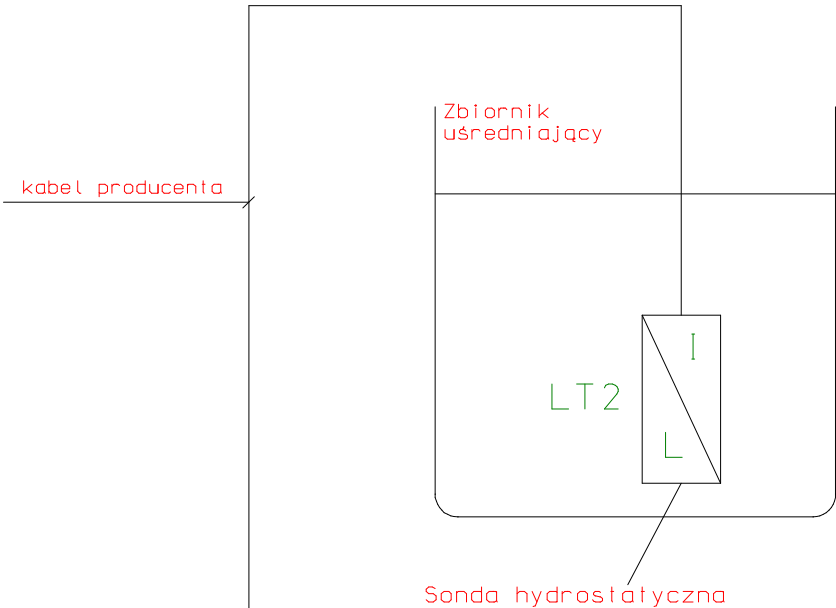

LX2
Zasilacz z separacją galwaniczną
Typ: RN221N-A1
Producent: ENDRESS+HAUSER

LT2
Sonda hydrostatyczna
Typ: Waterpilot FMX167-A1BBC1B7
zakres: 0-4m H₂O
sygnał wyjściowy: 4...20mA
+ kłammer
Producent: ENDRESS+HAUSER

Treść	Schemat pomiaru poziomów ścieków w zb.uśredniającym	Nr	rys. arch.	14
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków	Data	2015-11	
Adres	Zdrojówka gm. Dobrze	Skala		
Autor	inż. Henryk Toczyski upr. GT-4224/28/24/80	Podpis		